

Amprion GmbH

110-/380-kV Höchstspannungsleitung Wehrendorf – Gütersloh (EnLAG, Vorhaben 16)

Abschnitt: Pkt. Hesseln - Pkt. Königsholz (Landesgrenze NRW/NDS)

Freileitungsabschnitt: KÜS Klusebrink – Pkt. Königsholz, Bl. 4210

Nachweis für Niederfrequenzanlagen gem. 26. BImSchV

Anlage 8.2.3, Blatt 1

Nachweis

über die Einhaltung der Grenzwerte gemäß Anhang 1a nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 der sechszwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV).

Betreiber:	Amprion GmbH
Art der Anlage:	Freileitung
Anlass:	Neuerrichtung
Typ der Freileitung:	Übertragungsleitung
Leistungsname:	110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gütersloh – Lüstringen
Leistungsnummer:	Bl. 4210
Masttyp:	D12A00
maßgeblicher Immissionsort: Gebäude- und Freifläche Wohnen Gemarkung: Borgholzhausen, Flur: 1, Flurstück: 25	

Betrachtete Hochspannungsleitungen mit Betriebsfrequenz $f = 50$ Hz	
1. geplante Leitung:	110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gütersloh – Lüstringen, Bl. 4210

Maximalwerte für 50-Hz-Feldimmission am ungünstigsten Punkt des maßgeblichen Immissionsorts	
In einer Höhe von 1 m über dem Erdboden auf dem Flurstück beträgt die maximale	
elektrische Feldstärke $E_{50 \text{ Hz}}$:	0,5 kV/m
magnetische Flussdichte $B_{50 \text{ Hz}}$:	9 μT

Amprion GmbH

110-/380-kV Höchstspannungsleitung Wehrendorf – Gütersloh (EnLAG, Vorhaben 16)

Abschnitt: Pkt. Hesseln - Pkt. Königsholz (Landesgrenze NRW/NDS)

Freileitungsabschnitt: KÜS Klusebrink – Pkt. Königsholz, Bl. 4210

Nachweis für Niederfrequenzanlagen gem. 26. BImSchV

Anlage 8.2.3, Blatt 2

Datenblatt

Leistungsdaten zu 1. 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Gütersloh – Lüstringen, Bl. 4210				
Spannfeld: zwischen den Masten Nr. 61 und Nr. 62				
höchste betriebliche Anlagenauslastung: <u>aufgelegte Spannungssysteme (Nennspannung):</u>				
System 1:	420 kV	50 Hz	System 3:	123 kV 50 Hz
System 2:	420 kV	50 Hz	System 4:	123 kV 50 Hz
<u>maximaler betrieblicher Dauerstrom:</u>				
System 1:	4348 A	System 3:	680 A	
System 2:	4348 A	System 4:	680 A	
<u>Begrenzung des maximalen betrieblichen Dauerstromes:</u> Thermischer Grenzstrom I_d der verwendeten Leiterseilbündel. Hierbei handelt es sich um eine theoretische materialbezogene Angabe. In der Praxis wird nach den derzeit gültigen Planungsgrundsätzen der vier Übertragungsnetzbetreiber ein maximaler Betriebsstrom von 3,6 kA (in Ausnahmefällen 4 kA) zugelassen.				
Minimaler Bodenabstand ermittelt nach DIN VDE 0210 am ungünstigsten Punkt des maßgebenden Immissionsortes:				
System 1:	28,47 m	System 3:	21,57 m	
System 2:	28,47 m	System 4:	21,57 m	

Amprion GmbH

110-/380-kV Höchstspannungsleitung Wehrendorf – Gütersloh (EnLAG, Vorhaben 16)

Abschnitt: Pkt. Hesseln - Pkt. Königsholz (Landesgrenze NRW/NDS)

Freileitungsabschnitt: KÜS Klusebrink – Pkt. Königsholz, Bl. 4210


Nachweis für Niederfrequenzanlagen gem. 26. BImSchV

Anlage 8.2.3, Blatt 3

Phasen- und Leiteranordnungen im Spannungsfeld

Masttyp Mast Nr. 61: D12A00

Masttyp Mast Nr. 62: D12A00

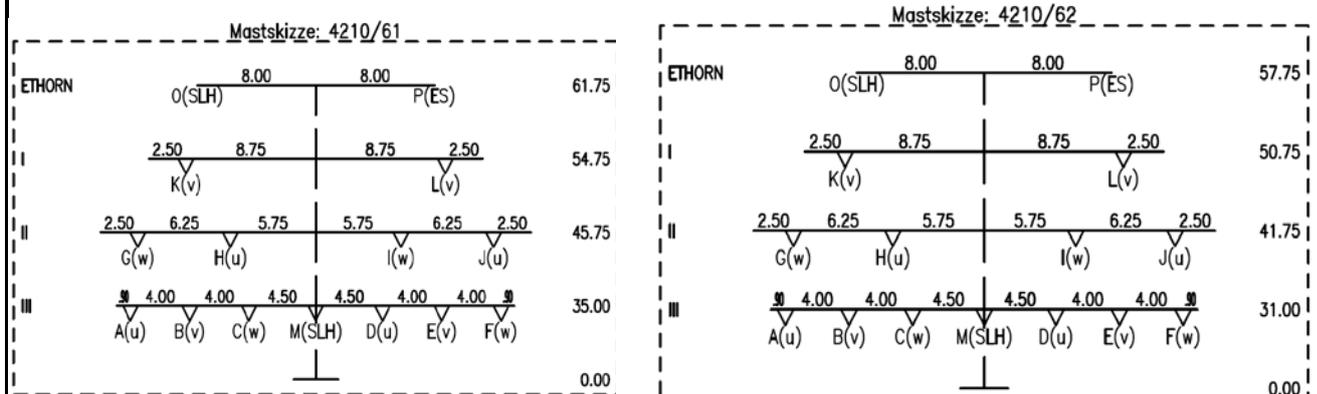

Höhe der Seilauflängung abzüglich Kettenlänge $k = 1,90 - 4,50$ m

Phasenbezeichnung: $u = 0^\circ$; $w = 120^\circ$; $v = 240^\circ$

Amprion GmbH

110-/380-kV Höchstspannungsleitung Wehrendorf – Gütersloh (EnLAG, Vorhaben 16)

Abschnitt: Pkt. Hesseln - Pkt. Königsholz (Landesgrenze NRW/NDS)

Freileitungsabschnitt: KÜS Klusebrink – Pkt. Königsholz, Bl. 4210

Nachweis für Niederfrequenzanlagen gem. 26. BImSchV


Anlage 8.2.3, Blatt 4

Maßgebender Immissionsort

(Spannfeld zwischen Masten Nr. 61 und Nr. 62)

Gemarkung: Borgholzhausen,

Flur: 1, Flurstück: 25

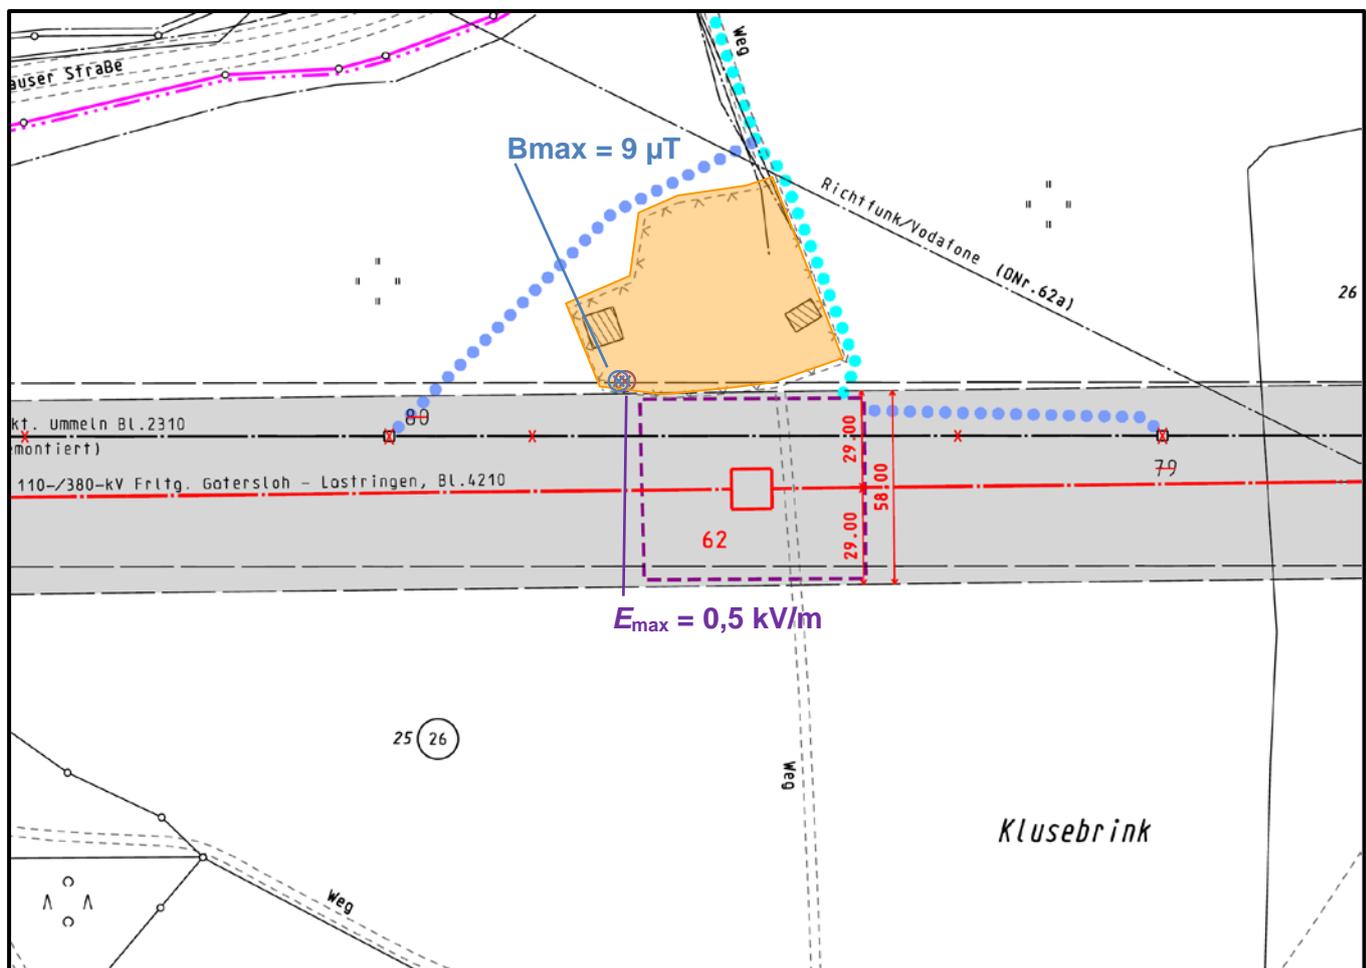

Orte der maximalen elektrischen Feldstärke E und magnetischen Flussdichte B.