


**Bodentypen (BK50)**

- Braunerde (B)
- Braunerde-Podsol (B-P)
- Braunerde-Rendzina (B-R)
- Gley (G)
- Parabraunerde (L)
- Rendzina (R)
- Rendzina-Braunerde (R-B)
- Pseudogley (S)
- Pseudogley-Braunerde (S-B)
- Bohrpunkte

**Technische Planung -Trassenachse**

- Kabeltrasse 380-kV-Leitung
- Kabeltrasse 110-kV-Leitung
- Baubedarfsfläche

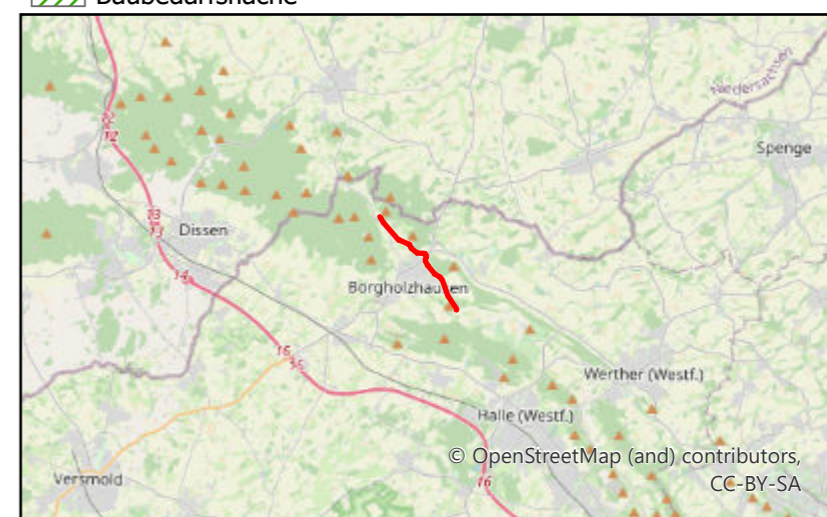

**BORGHOLZHAUSEN**

**WINKELSHÜTTEN**

**HAMLINGDORF**

**BRUNNE**

**Amprion GmbH**  
 Auftraggeber: Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund  
 Tel: +49 (0) 2204/ 4228-50  
 Fax: +49 (0) 2204/ 4228-51




**Ingenieurbüro Feldwisch**  
 Erstellt durch: Karl-Philipp-Straße 1, 51429 Bergisch Gladbach  
 Tel: +49 (0) 2204/ 4228-50  
 Fax: +49 (0) 2204/ 4228-51  
 Ingenieurbüro **Feldwisch**

**110-/380-kV Höchstspannungsleitung  
 Gütersloh – Wehrendorf (EnLAG, Vorhaben 16)  
 Abschnitt: Pkt. Hesseln -  
 Pkt. Königsholz (Landesgrenze NRW/ND)**

**Phase: Planfeststellungsverfahren  
 Erdkabelabschnitt Borgholzhausen**

**Thema: Bodenkarte BK50 und bodenschutz-  
 fachliche Erkundungsbohrungen**

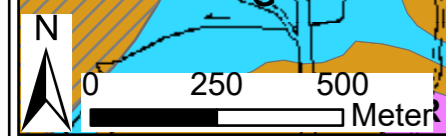

Blattgröße:	<b>A3</b>	Maßstab:	<b>1:15.000</b>
Bearbeitet:	<b>ER</b>	Status:	<b>Genehmigungsplanung</b>
Gezeichnet:	<b>ER</b>	Stand:	<b>20.11.2020</b>
Geprüft:	<b>NF</b>	Kartenummer:	<b>Karte 2</b>