


- Grundwasserstufe (BK50)**
- Grundwasser in 4 bis 8 dm Tiefe (GWS 2)
 - grundwasserfrei
- Stauwasserstufe (BK50)**
- schwache Staunäse (SWS 2)
 - mittlere Staunäse (SWS 3)
 - ohne Staunäse
- Technische Planung -Trassenachse**
- Kabeltrasse 380-kV-Leitung
 - Kabeltrasse 110-kV-Leitung
 - Baubedarfsfläche

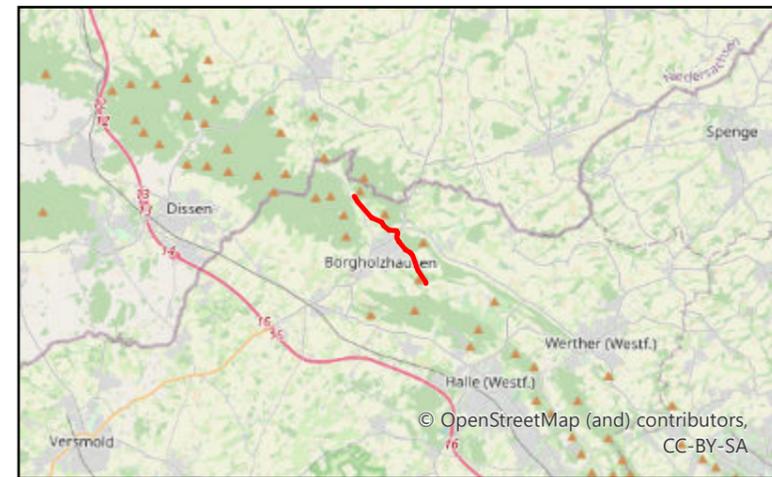

<p>Amprion GmbH</p> <p>Auftraggeber: Rheinlanddamm 24 44139 Dortmund</p> <p>Tel: +49 (0) 2204/ 4228-50 Fax: +49 (0) 2204/ 4228-51</p>	
<p>Ingenieurbüro Feldwisch</p> <p>Erstellt durch: Karl-Philipp-Straße 1 51429 Bergisch Gladbach</p> <p>Tel: +49 (0) 2204/ 4228-50 Fax: +49 (0) 2204/ 4228-51</p> <p style="text-align: right;">Ingenieurbüro Feldwisch</p>	
<p>110-/380-kV Höchstspannungsleitung Gütersloh – Wehrendorf (EnLAG, Vorhaben 16) Abschnitt: Pkt. Hesseln - Pkt. Königsholz (Landesgrenze NRW/ND)</p>	
<p>Phase: Planfeststellungsverfahren Erdkabelabschnitt Borgholzhausen</p>	
<p>Thema: Standörtliche Bodenwasserverhältnisse - Grund- und Stauwasserstufen BK50</p>	
Blattgröße: A3	Maßstab: 1:15.000
Bearbeitet: ER	Status: Genehmigungsplanung
Gezeichnet: ER	Stand: 20.11.2020
Geprüft: NF	Kartenummer: Karte 5