

39
WA120-46.00

(469.4)
-467.2-

40
WA120-24.00

(219.9)
-219.8-


41
T-20.00

(296.6)
-293.0-

42
WE120-22.00

(153.5)
-148.5-

UW Vahlhausen
Portal

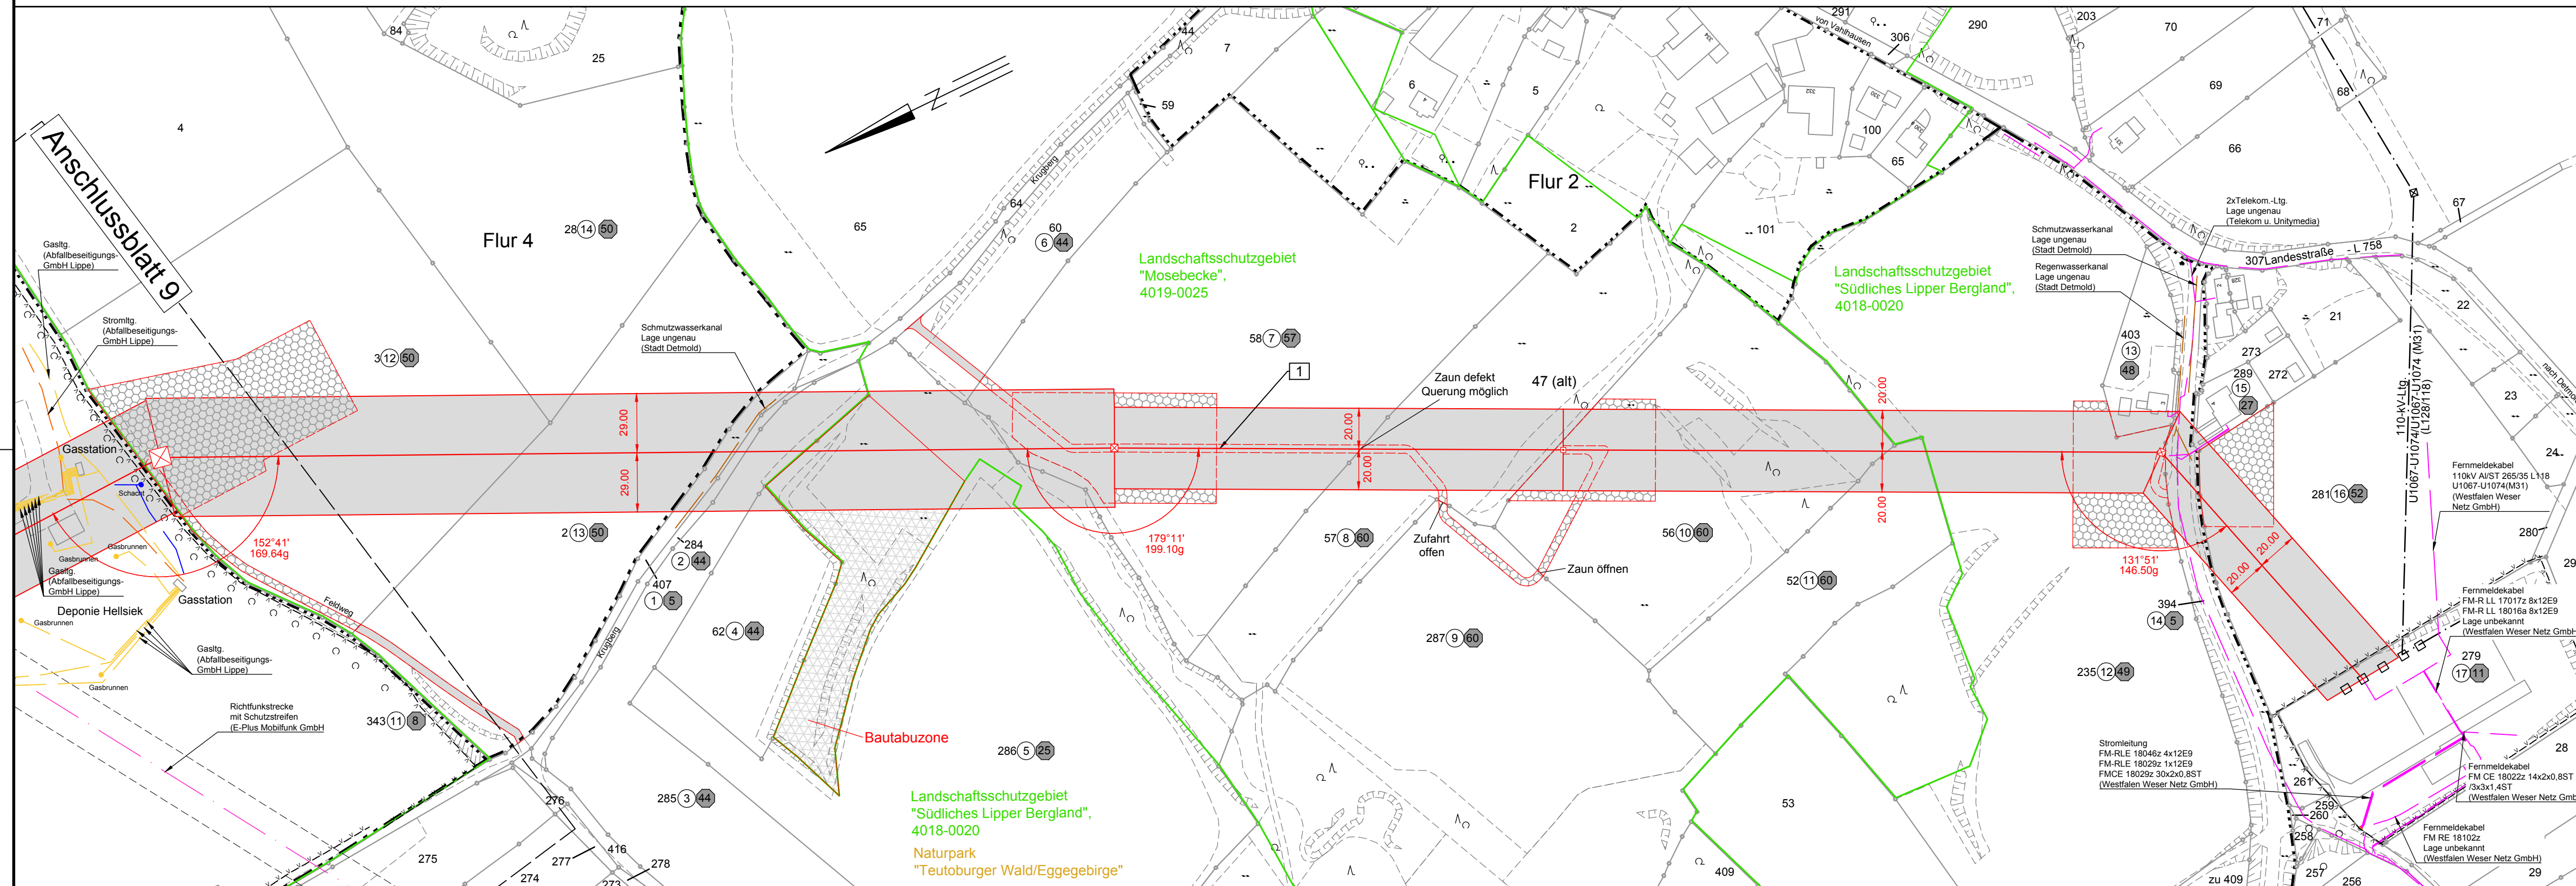

Gemeinde Detmold
Gemarkung Mosebeck
Flur 1

Gemeinde Detmold
Gemarkung Vahlhausen

Flur 1

Flur 3



110-kV-Leitung Lage - Vahlhausen 112/113

Lageplan

Mast Nr. 39 - Mast Nr. 42 - Portal

Legende:

Mastnummer	1	2	3
Länge von Mast zu Mast	120-21.00	365.8	23.00
Masttyp	WE	T	
Arbeitsfläche			
Trassenachse			
Freileitung			
Schutzbereich			
dauerhafte Zuwegung			
Bemaßung des Schutzbereiches			
temp. Zuwegung			

	Land
	Kreis
	Stadt/Gem.
	Gemarkung
	Flur
	Flurstück
	Rückbau Hoch- und Mittelsp.-Ltg.
	Abspannmast
	Tragmast
	Mast Rückbau

	Abwasser
	Gas
	Telekommunikation
	Wasser
	Strom

Grenzen:

- Land
- Kreis
- Stadt/Gem.
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück
- Rückbau Hoch- und Mittelsp.-Ltg.

Versorgung:

- Abwasser
- Gas
- Telekommunikation
- Wasser
- Strom

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Paderborn, *[Signature]* 23.06.2016
i.V. *[Signature]* i.A. *[Signature]*

Firma **SAG** Maßstab: 1:2000 Einheit: Meter

Datum	Name
Bearb. 02.06.2016	Rötzel
Gepr. 02.06.2016	Winkelmann
Zustand	
Org.-Einheit NE-NL	

Zust. Änderung Datum Name Blatt: 10 / 10

Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom bis

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde:

Dienstiegel/Unterschrift

Planfeststellungsbehörde